


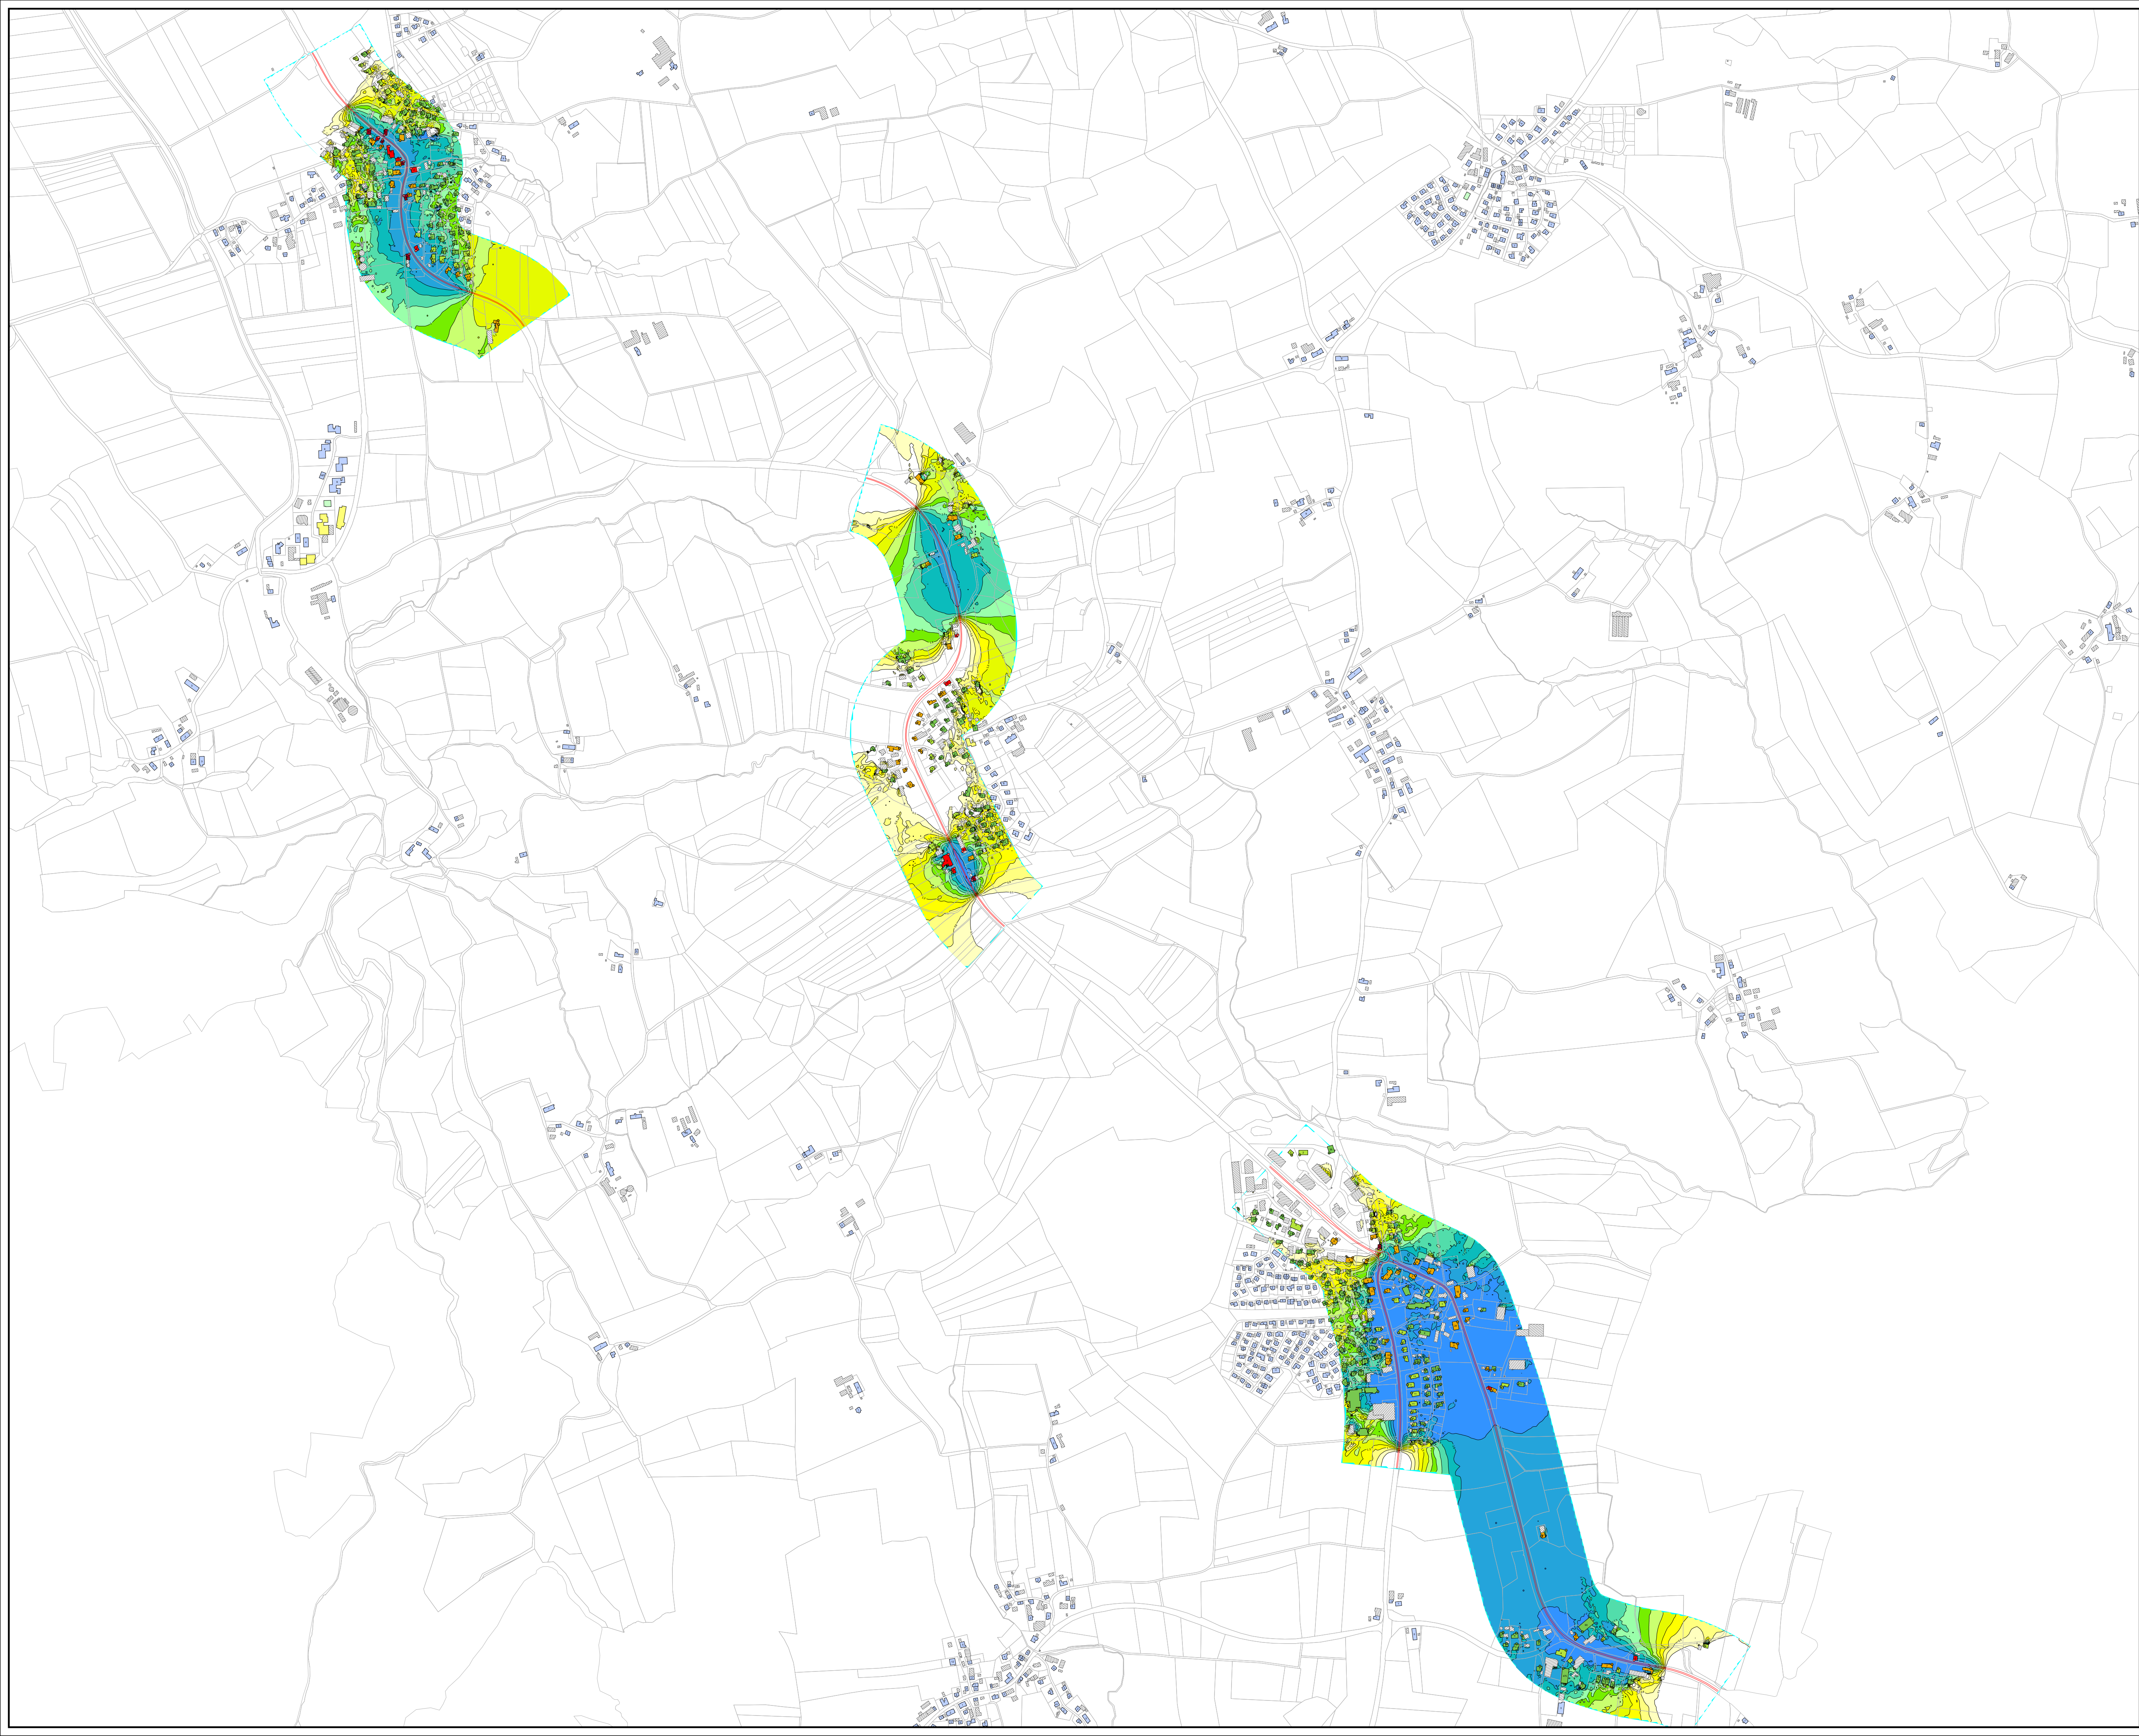

Legende


- Straße
- Hauptgebäude mit Anzahl der Einwohner*innen
 - Nebengebäude
 - Schule
 - Kindergarten
 - Rechengebiet Lärm

Pegeldifferenz
in dB(A)

0.50 <	<= 0.50
0.75 <	<= 0.75
1.00 <	<= 1.00
1.25 <	<= 1.25
1.50 <	<= 1.50
1.75 <	<= 1.75
2.00 <	<= 2.00
2.25 <	<= 2.25
2.50 <	<= 2.50
2.75 <	<= 2.75
3.00 <	<= 3.00

Pegelwerte
LrN
in dB(A)

45 <=	< 45
50 <=	< 50
55 <=	< 55
57 <=	< 57
60 <=	< 60

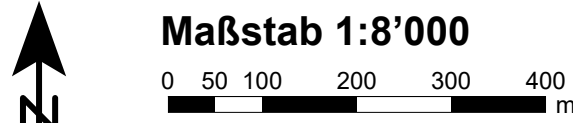

4.2 Differenzlärmkarte nach RLS-19, Nacht

Mit Angaben zu den Lärmpegeln in dB(A) in 4 m Höhe
im Zeitbereich Nacht
und Einwohner*innenzahl je Hauptwohngebäude

Bearbeiter: ScN
Erstellt am: 16.06.2025